Impianto di compostaggio e digestione anaerobica - Cesena, Busca

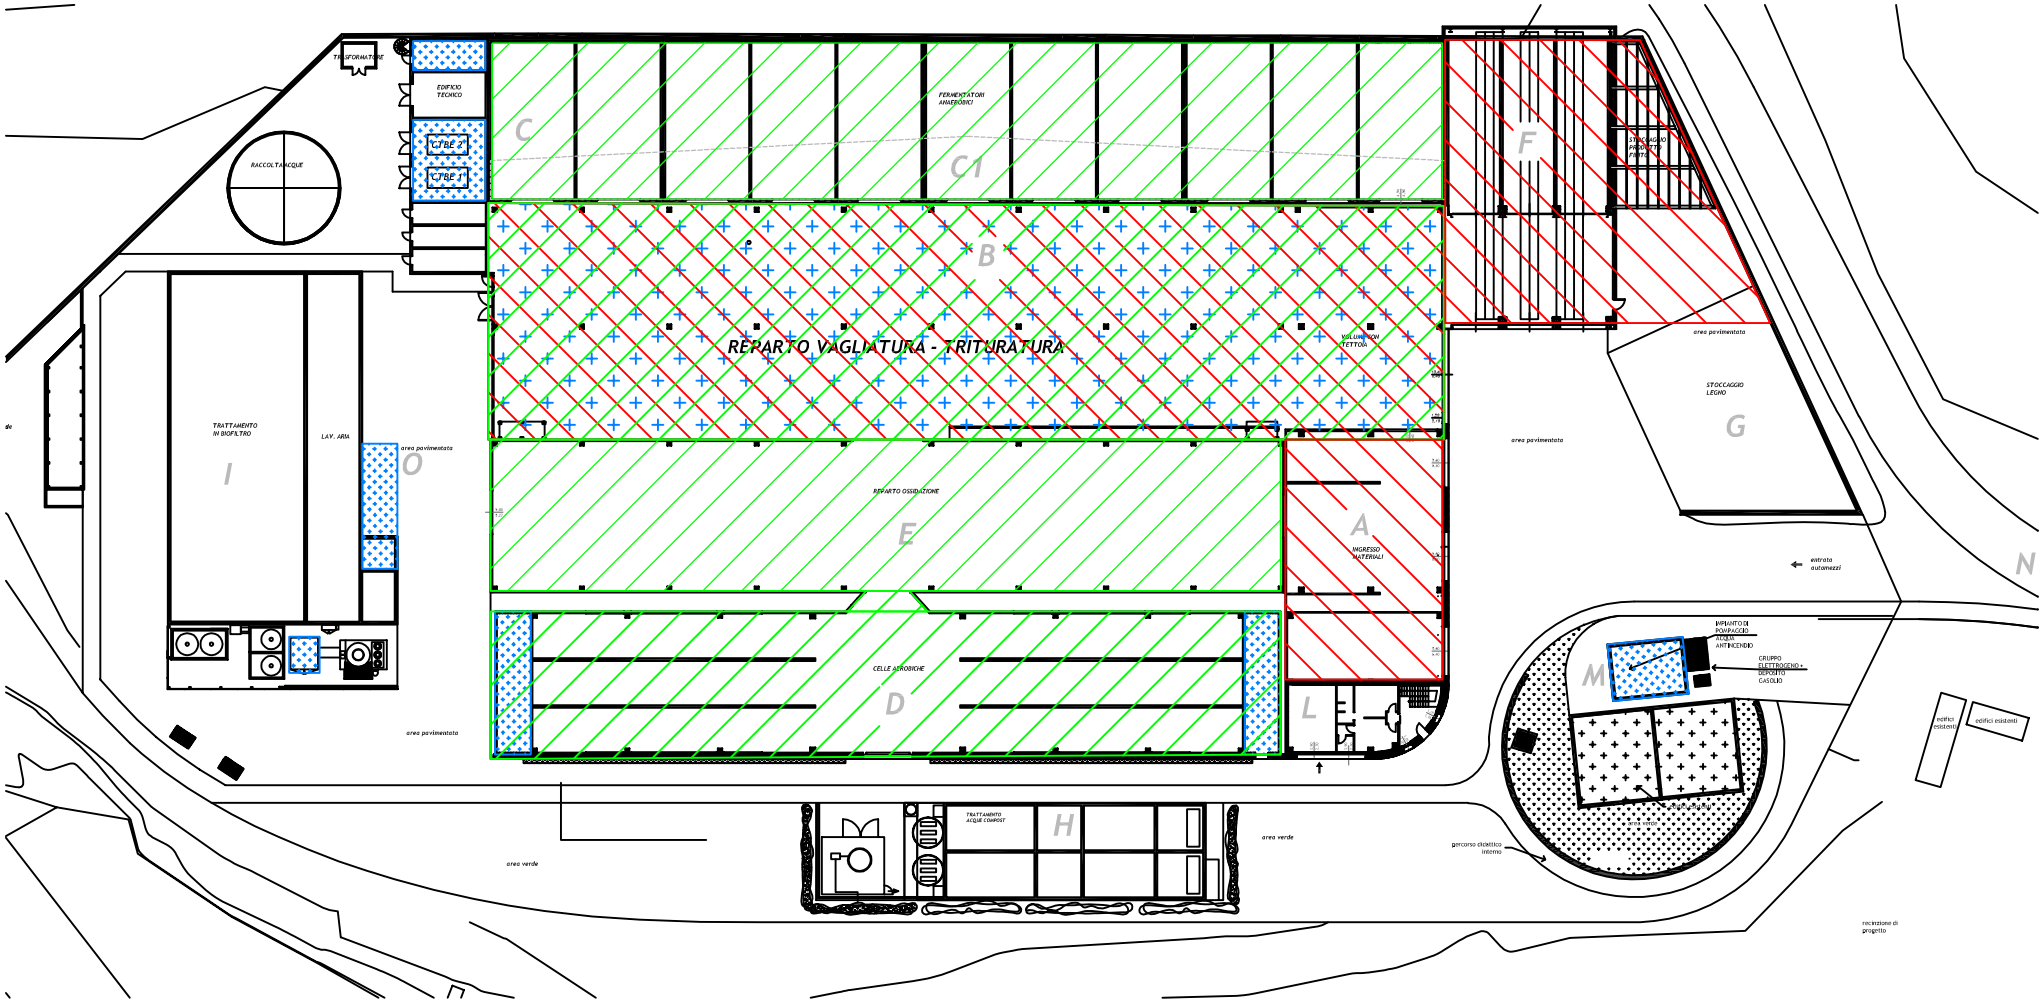

DPI MINIMI OBBLIGATORI

IN OGNI AREA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'IMPIANTO, ECCETTO IL PERCORSO DIDATTICO

- CALZATURE DI SICUREZZA
- INDUMENTI ALTA VISIBILITA'

NELLE ZONE IN PROSSIMITA' DELLE MACCHINE OPERATRICI (TRITURATORE, VAGLI) OLTRE I PRECEDENTI

- OCCHIALI/VISIERA DI PROTEZIONE OCCHI

ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI: A (Area ricezione rifiuti) B (Platez di lavorazione), C1 (Sovrastruttura), D (Sezione biossidazione), E (Stabilizzazione aerobica) e Sala Cogenerazione
OLTRE AI DPI PRECEDENTI:

- ELMETTO DI PROTEZIONE

DPI COME DA AREE EVIDENZIATE

OTOPROTETTORI

MASCHERA FPP3 (all'Interno della platea di lavorazione è sufficiente la FFP3 nel caso in cui siano incorso solo attività di triturazione e vagliatura

MASCHERA ABEK (esclusa sovrastruttura C1)

Legenda

A: Area stoccaggio prodotti (ACM)
B: Platea di lavorazione
C: Sezione digestione anaerobica
C1: Sovrastruttura
D: Sezione biossidazione intensiva
E: Stabilizzazione aerobica
F: Area ricezione rifiuto e stoccaggio sovvallo
G: Piazzale di conferimento e lavorazione rifiuti ligneo cellulosici
CTB1 - CTB2: Sala cogenerazione
H: ImpiantoTrattamento acque reflue
I: Impianto trattamento Arie esauste
L: Locali uffici e spogliatoi
M: Area vasca accumulo depurato e locale pompe
N: Area Comune Sito Busca
O: Centrifugazione Fanghi