
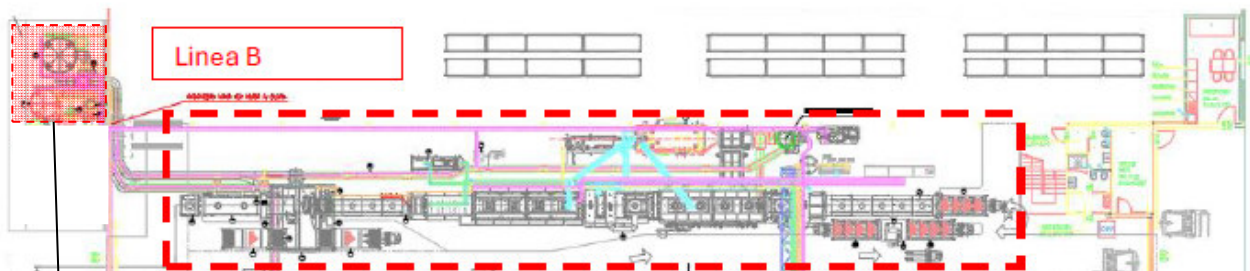


ALLEGATO 1


PLANIMETRIA AREE ATEX DELL'IMPIANTO DI RIGENERAZIONE FIBRE DI CARBONIO

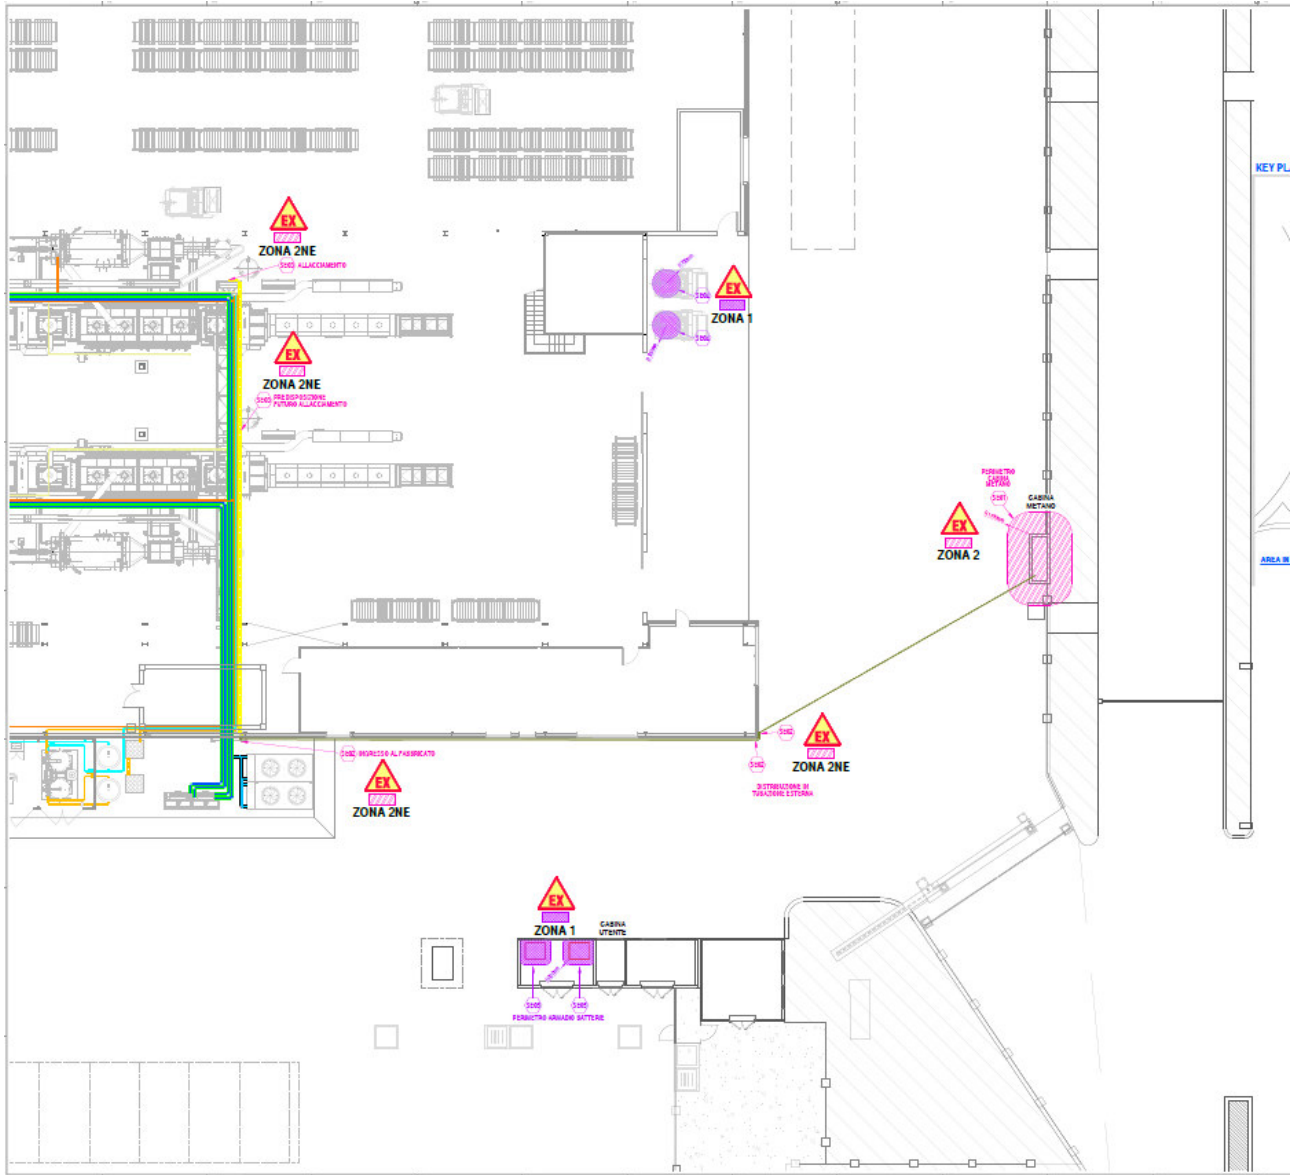

Si vedano tipici



7.3.4 SE4 (rif. HERA SE20.1) - Volume interno filtro linea trattamento polveri

La zona interna è classificata zona 20.

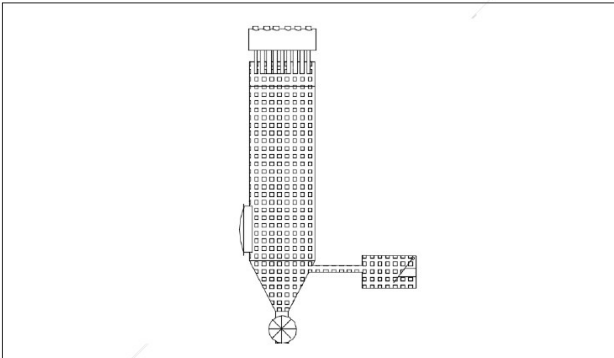

7.3.5 SE5 (rif. HERA SE20.2) - Volume interno bidone raccolta polveri linea trattamento polveri

La zona interna è classificata zona 20.

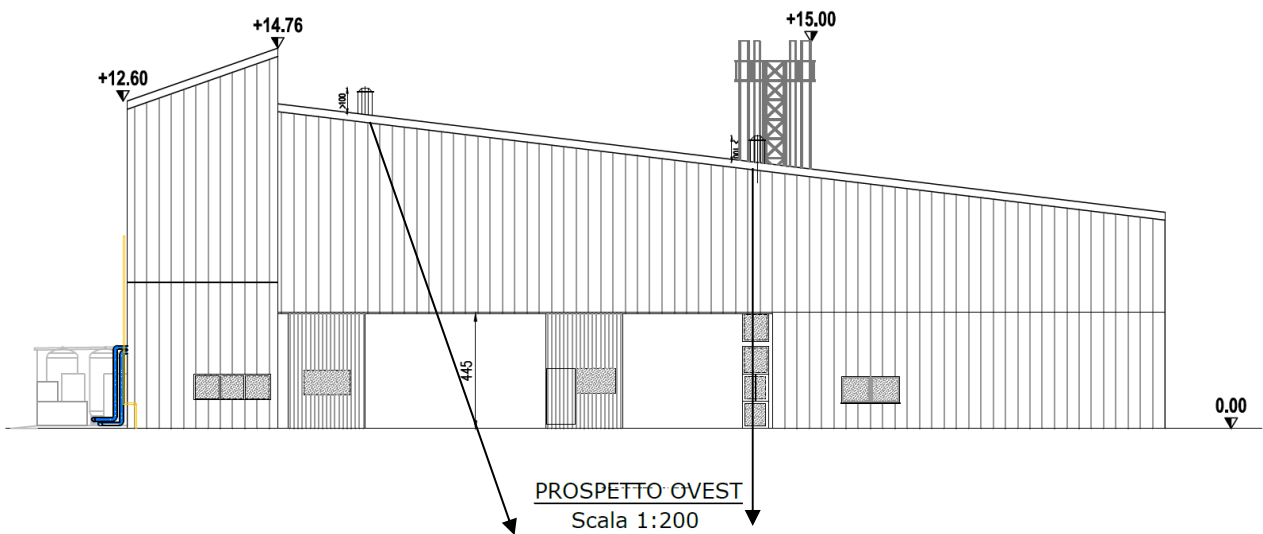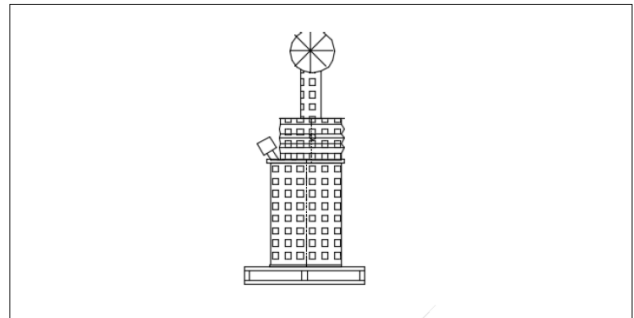

Tipico area ATEX cammino di emergenza

