






PLANIMETRIA PUNTI DI RILIEVO DEI RILIEVI FONOMETRICI

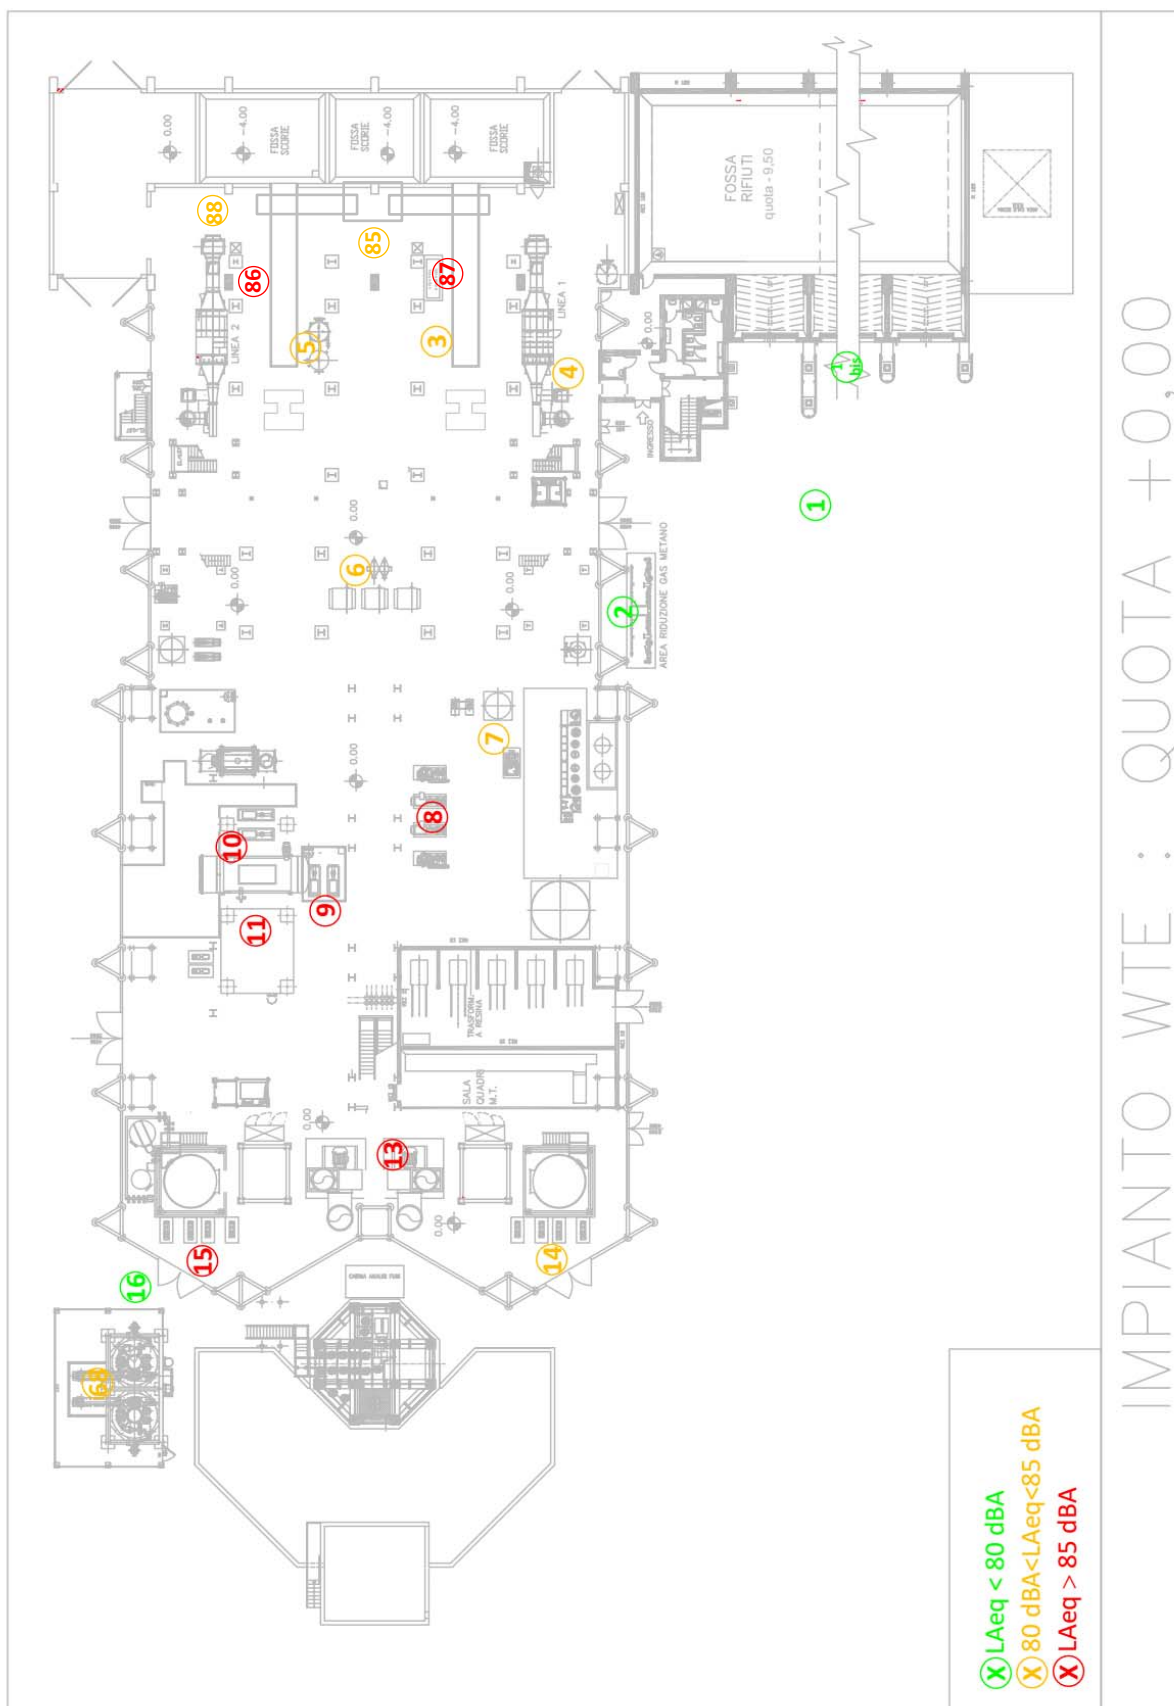


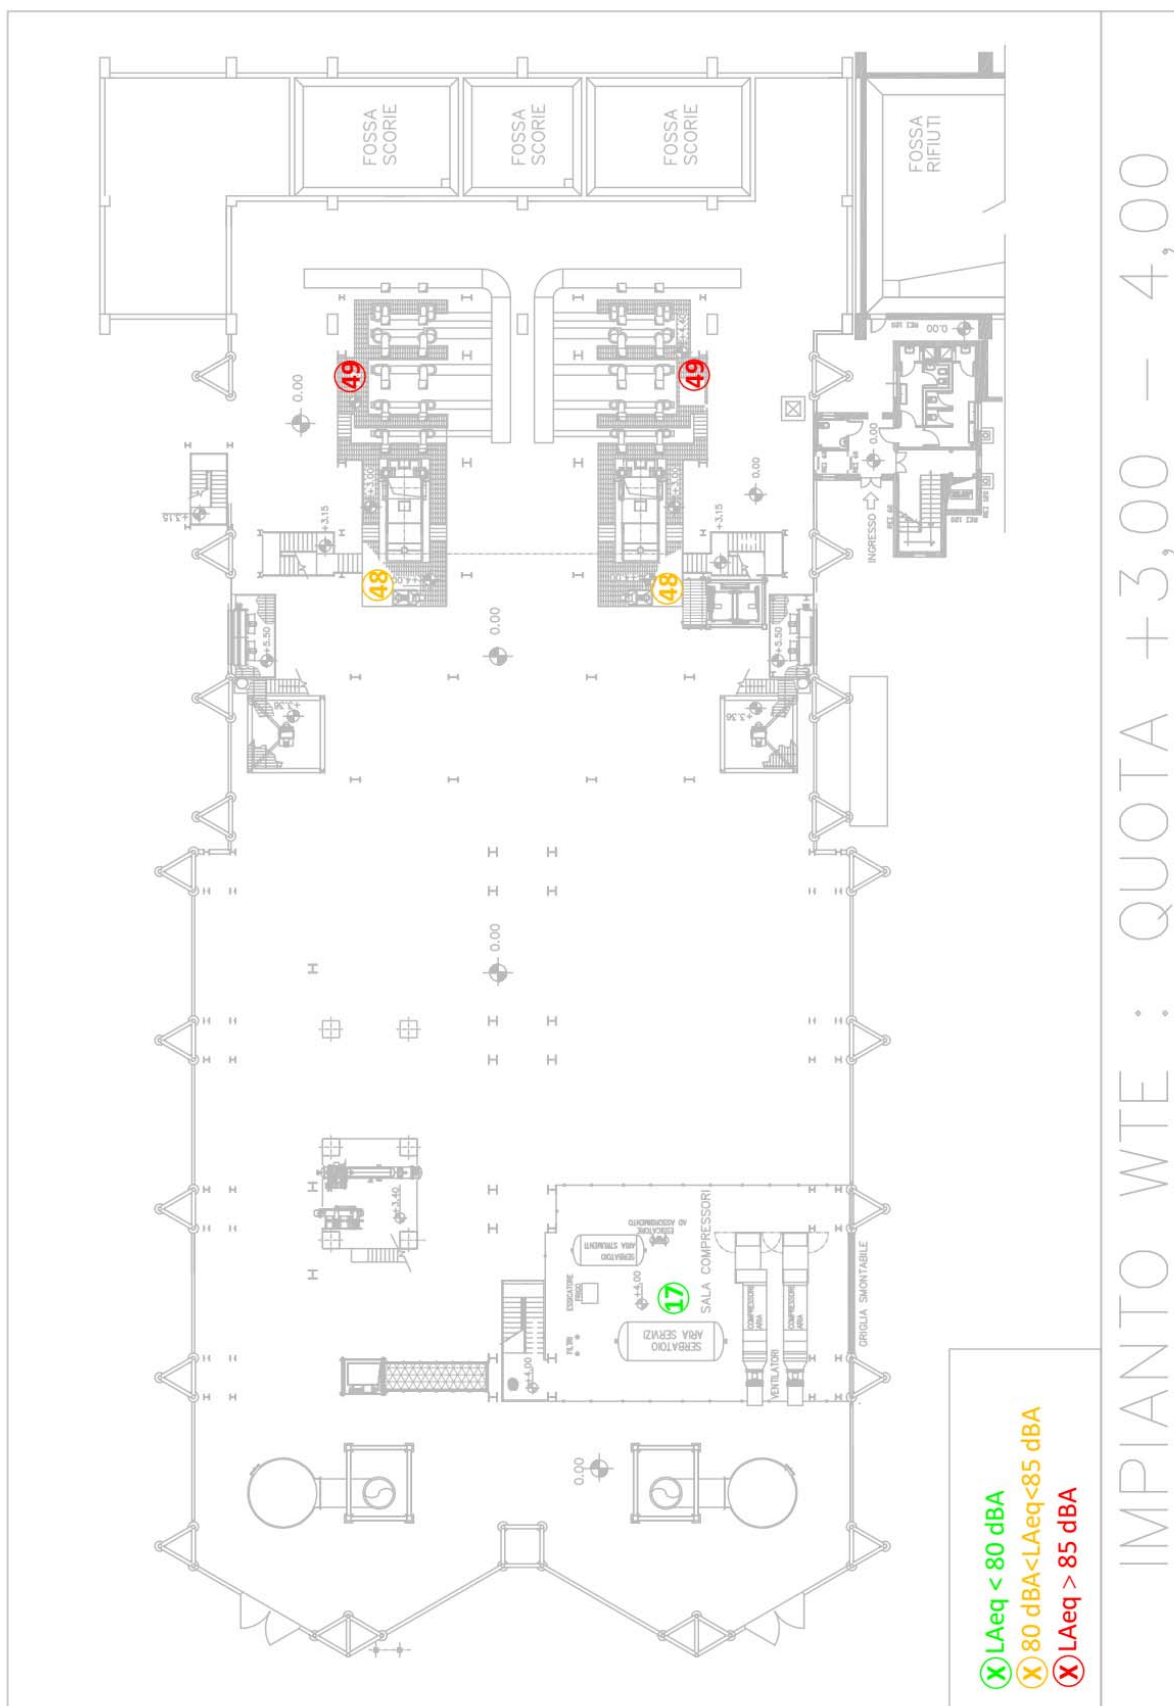


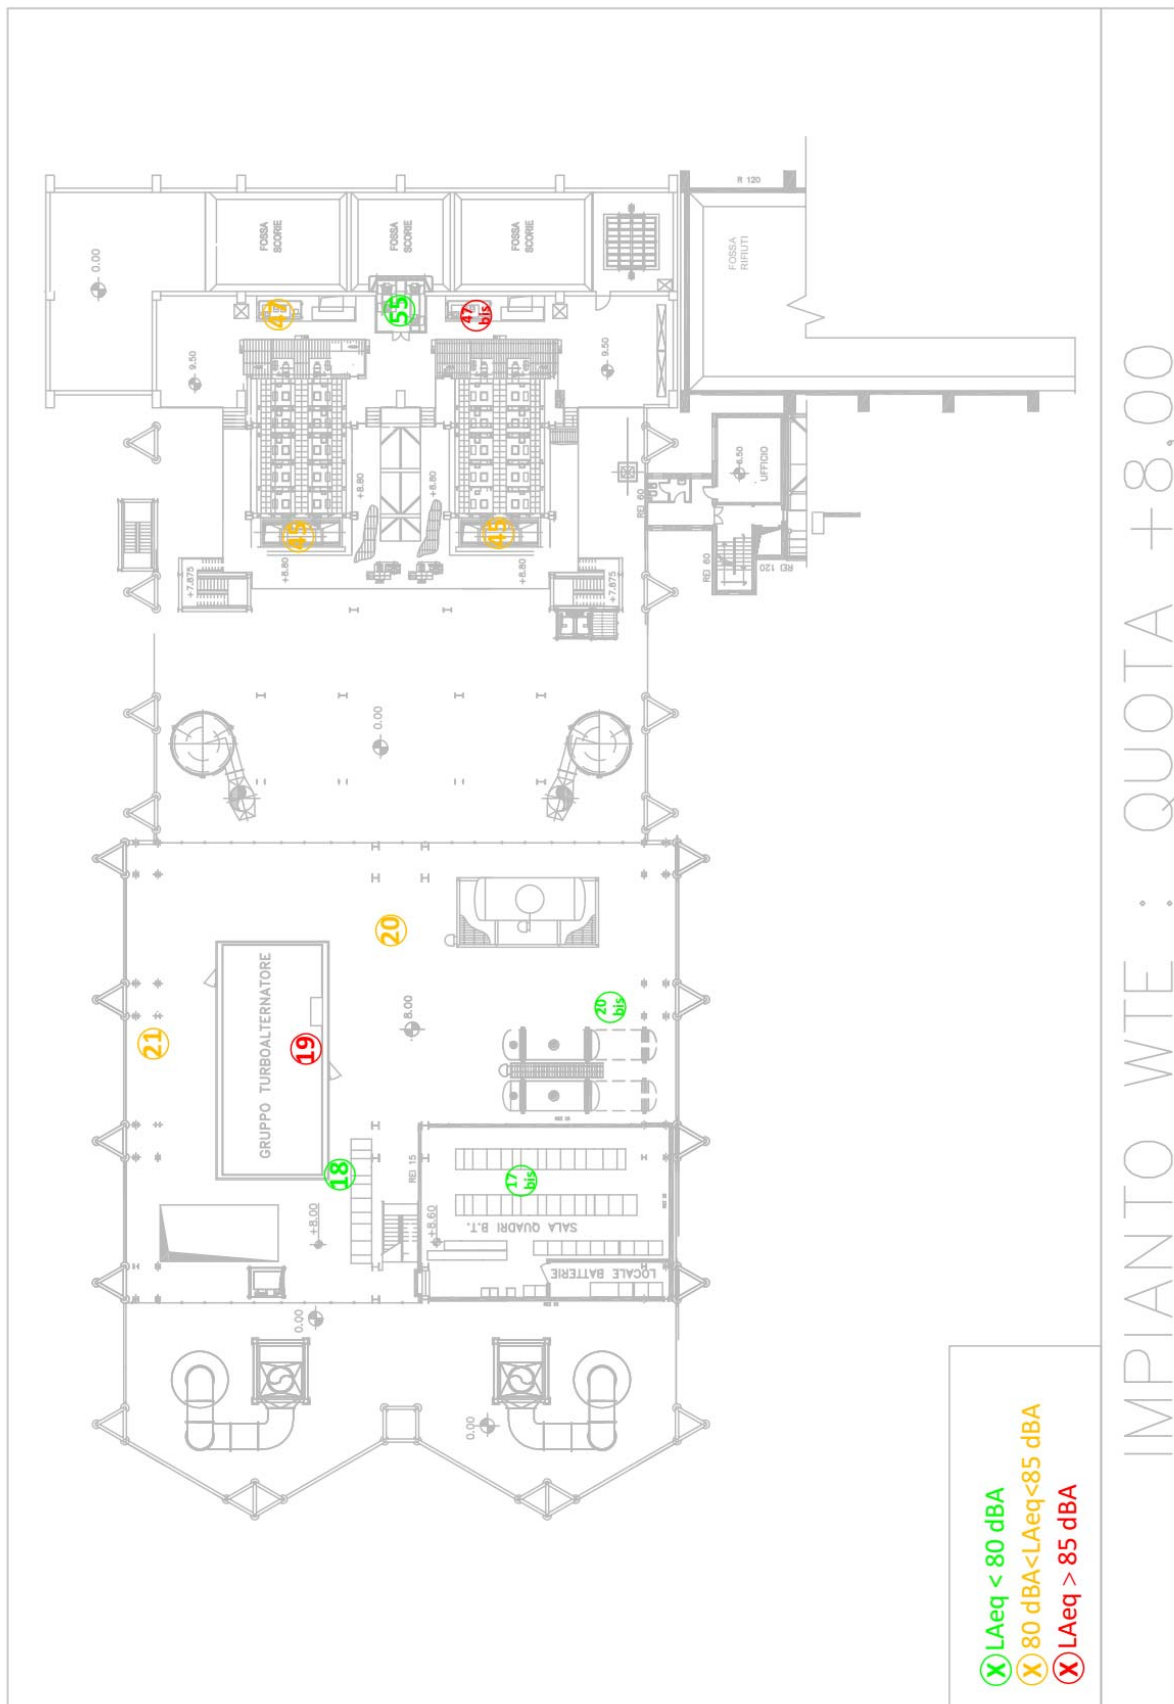

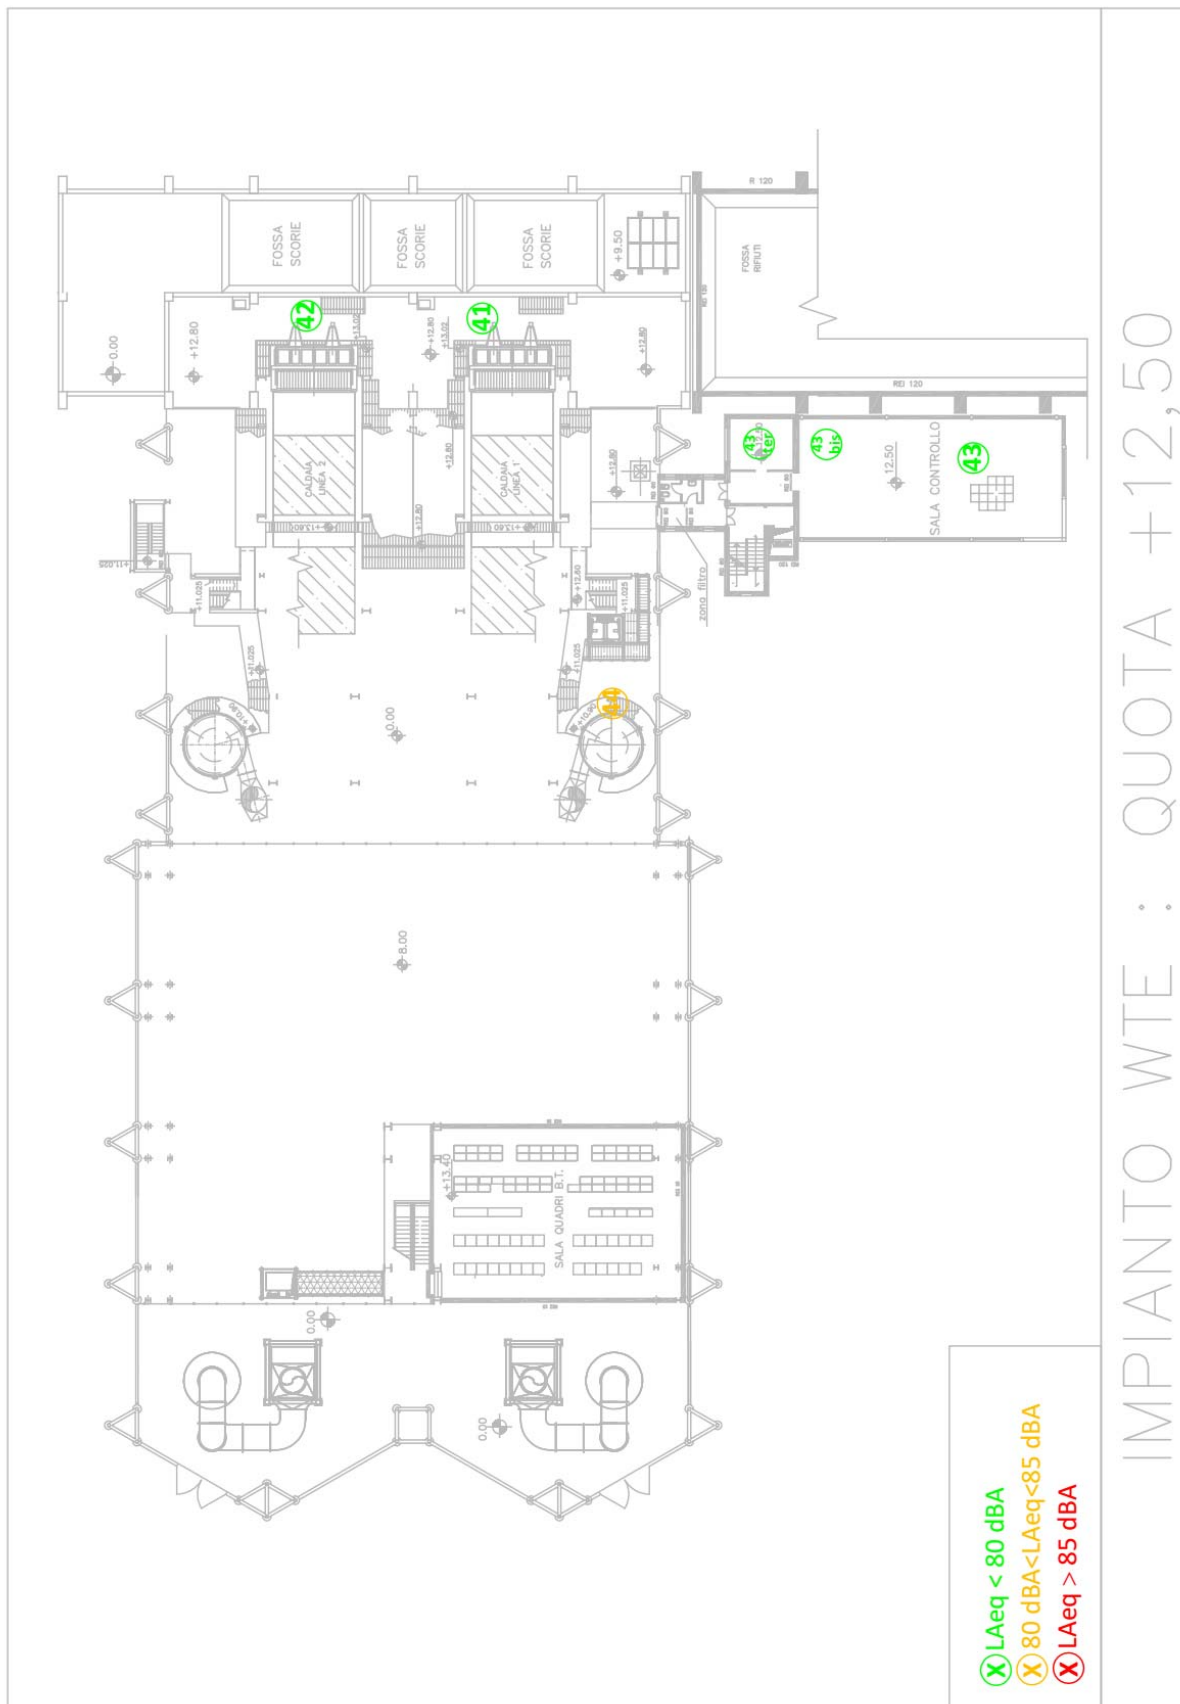

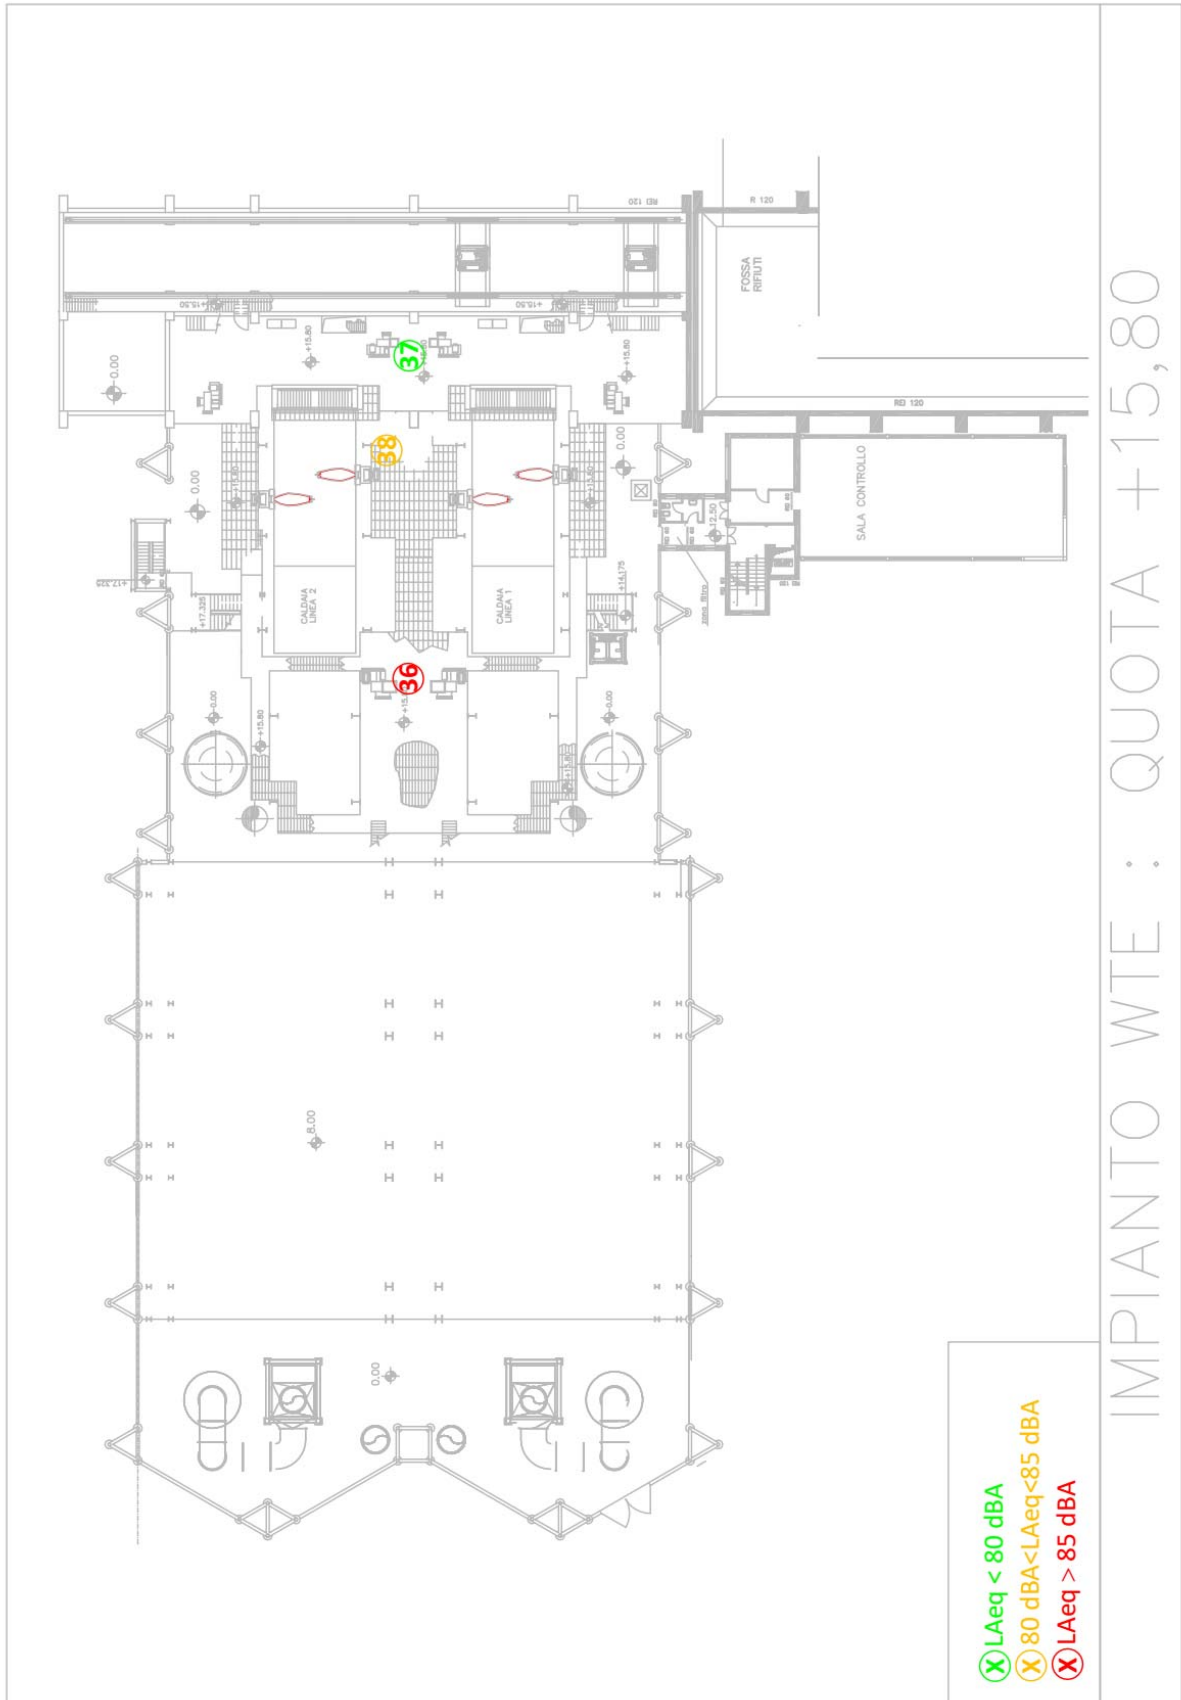


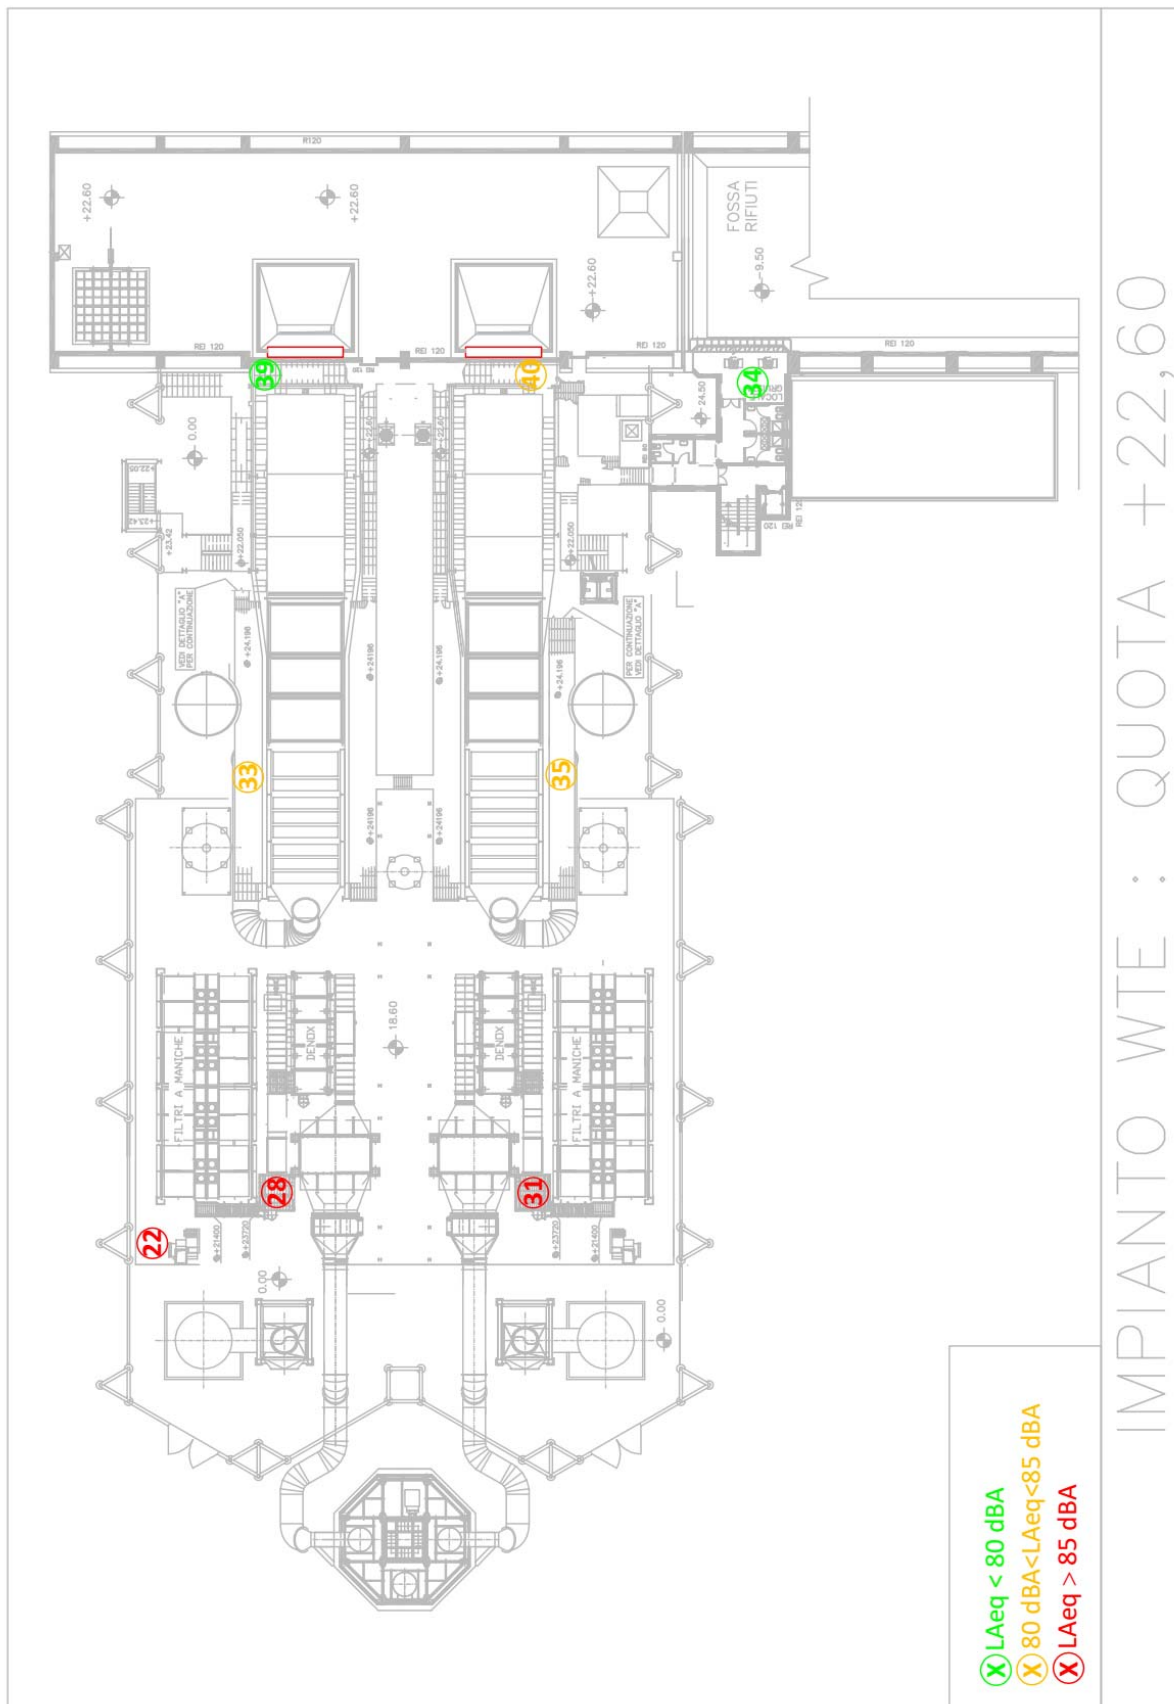

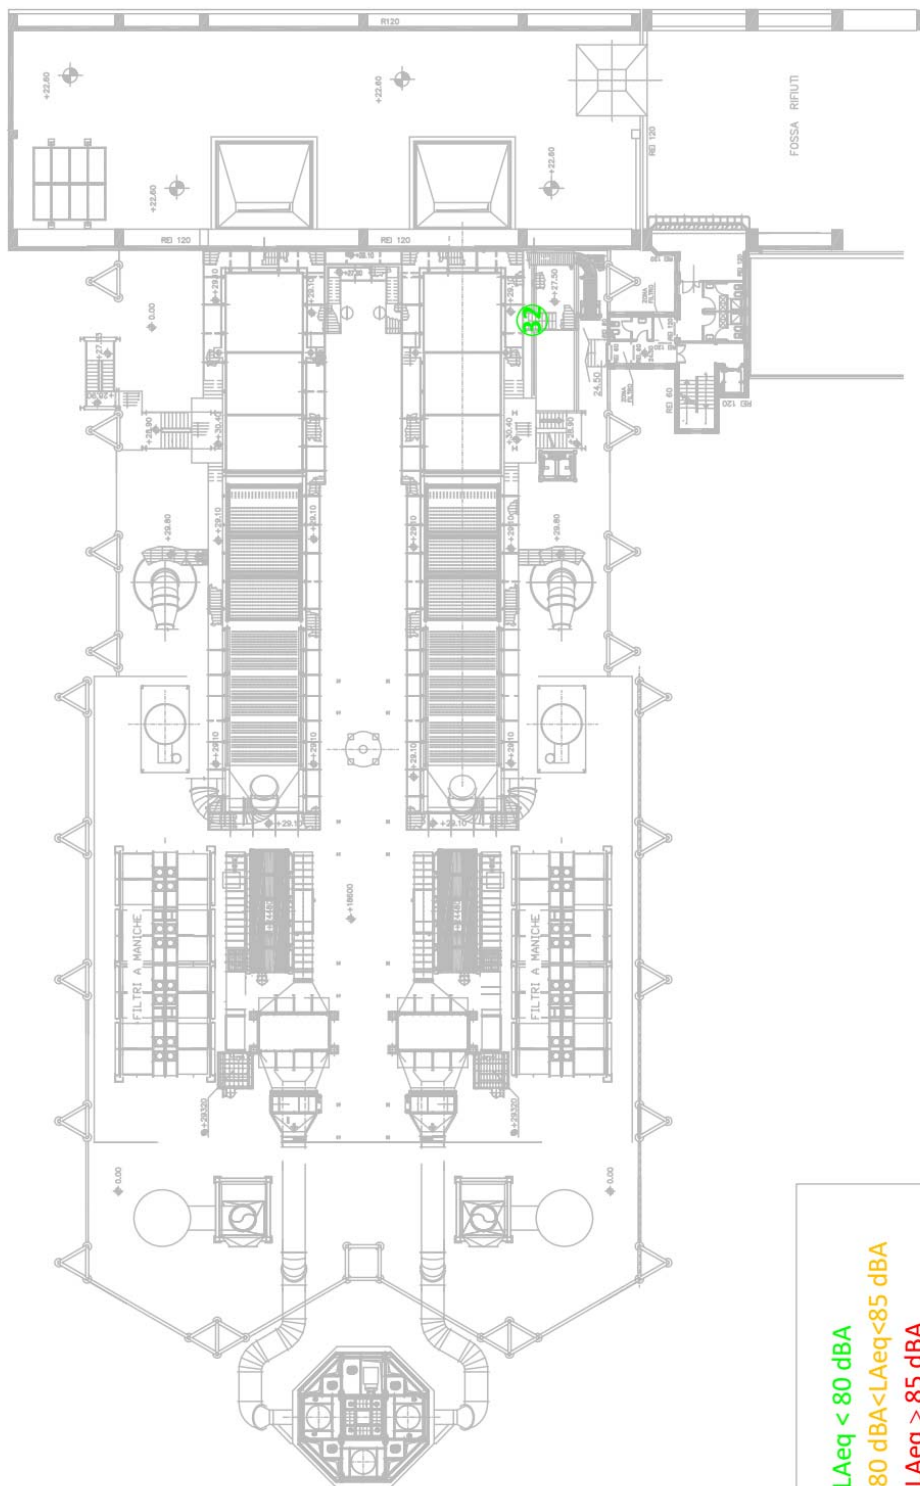

(X) LAeq < 80 dBA
 (X) 80 dBA < LAeq < 85 dBA
 (X) LAeq > 85 dBA

IMPIANTO WTE : QUOTA +29,10

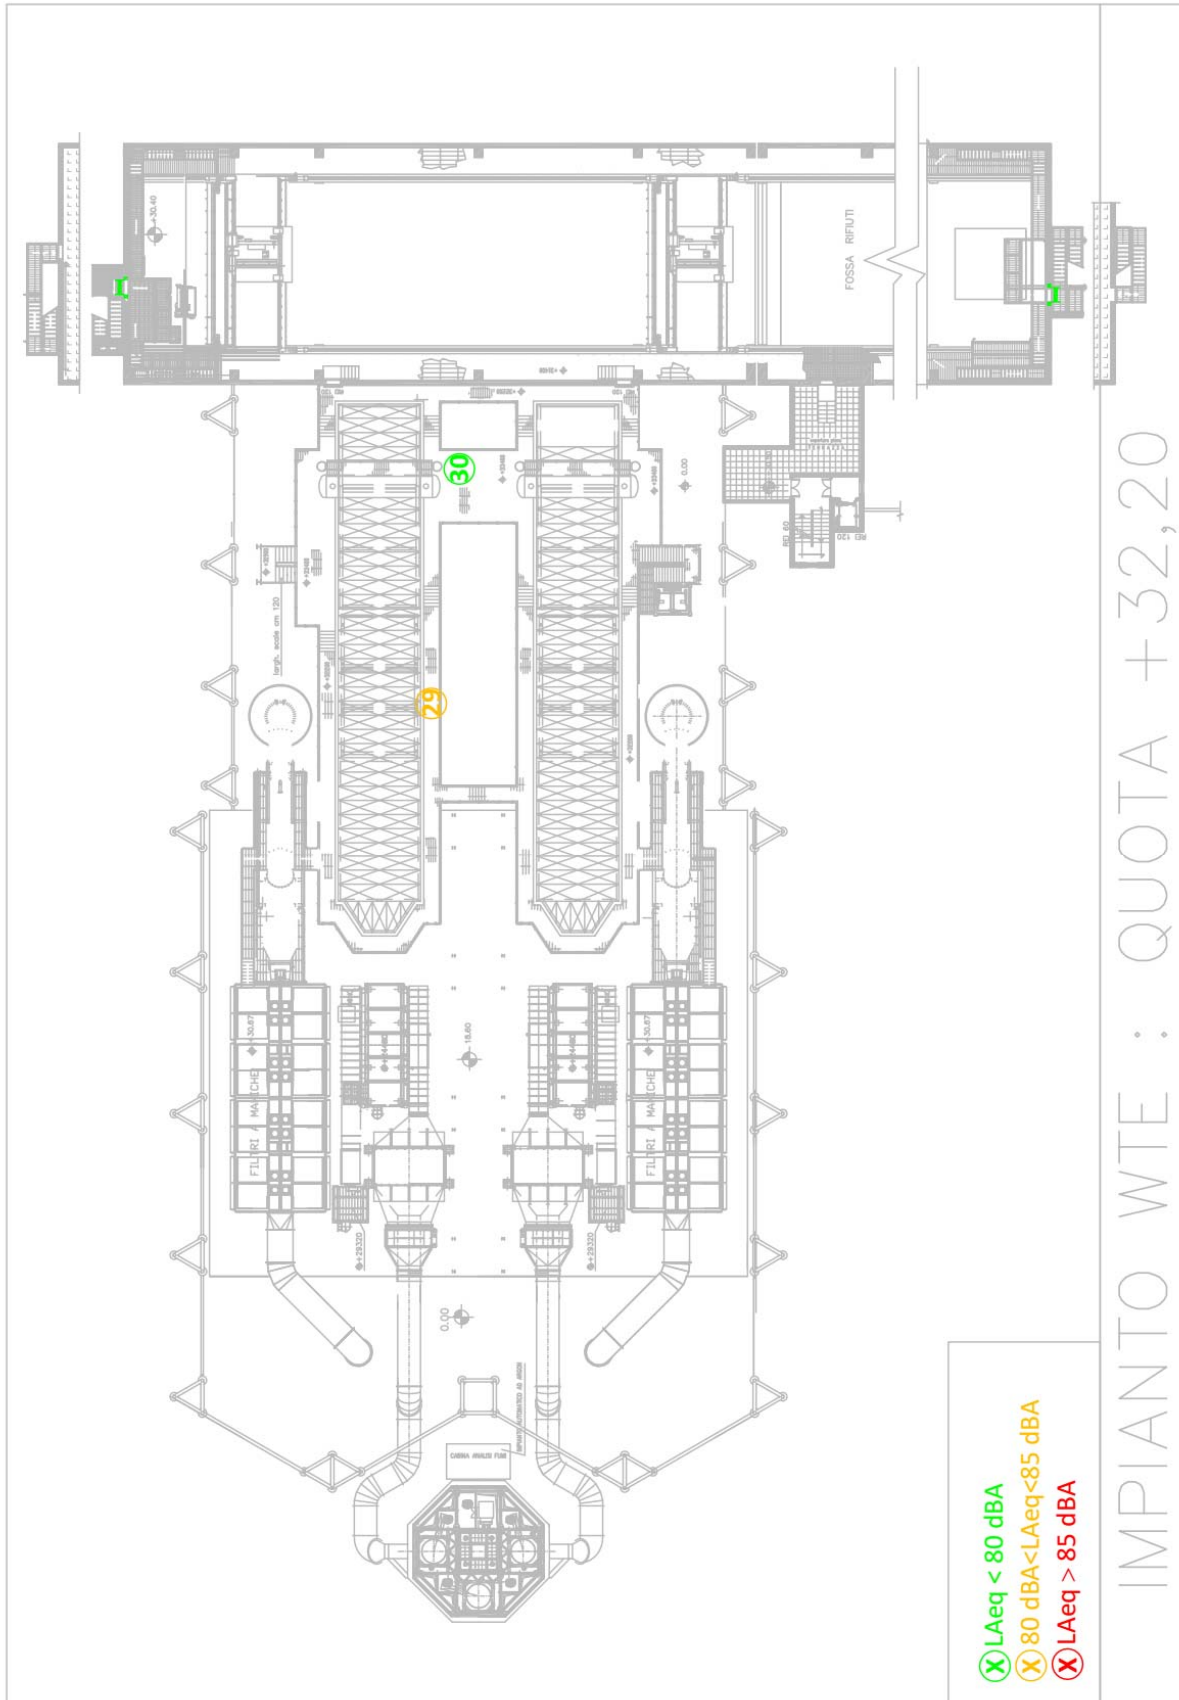

Torri di raffreddamento e ITAR

X LAeq < 80 dBA

X 80 dBA < LAeq < 85 dBA

X LAeq > 85 dBA

