
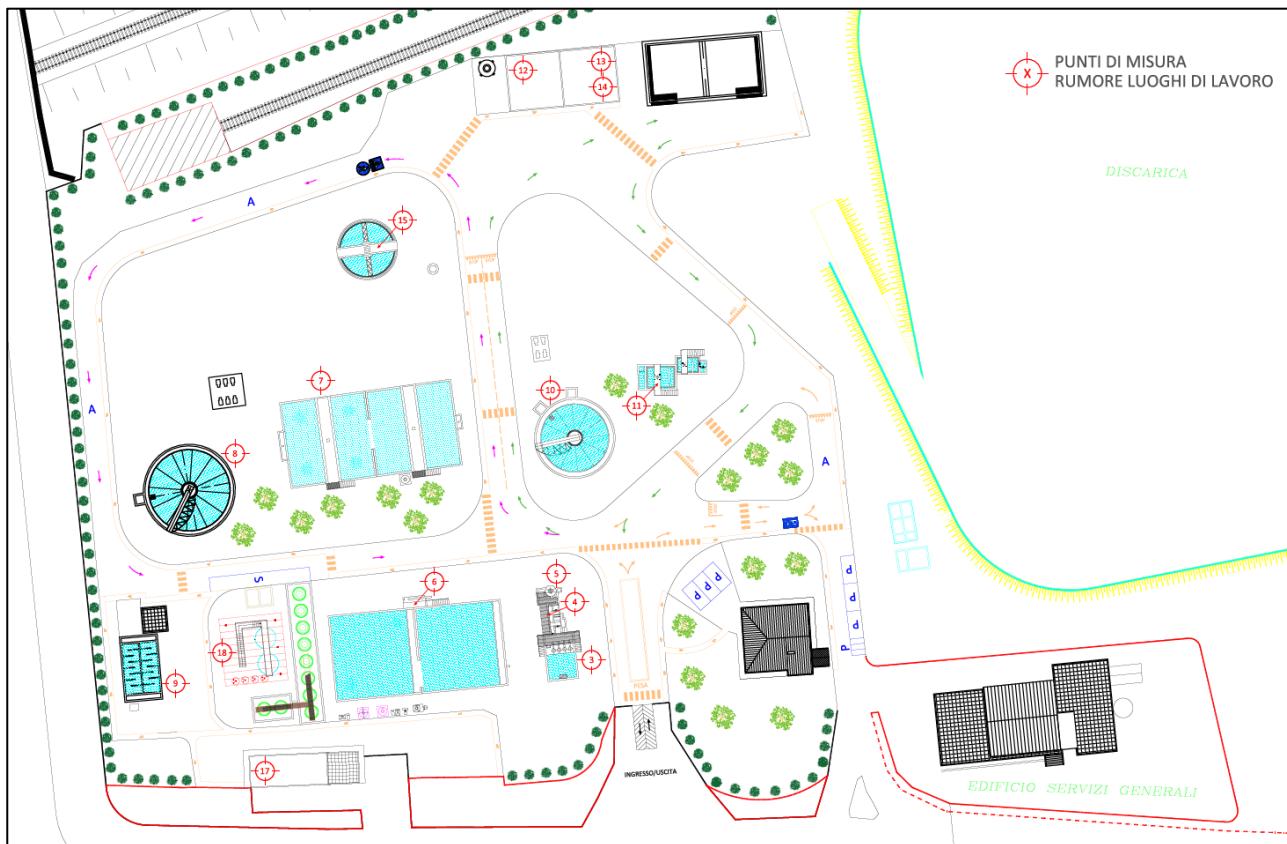


ALLEGATO 1

PLANIMETRIA PUNTI DI RILEVO dei rilievi fonometrici

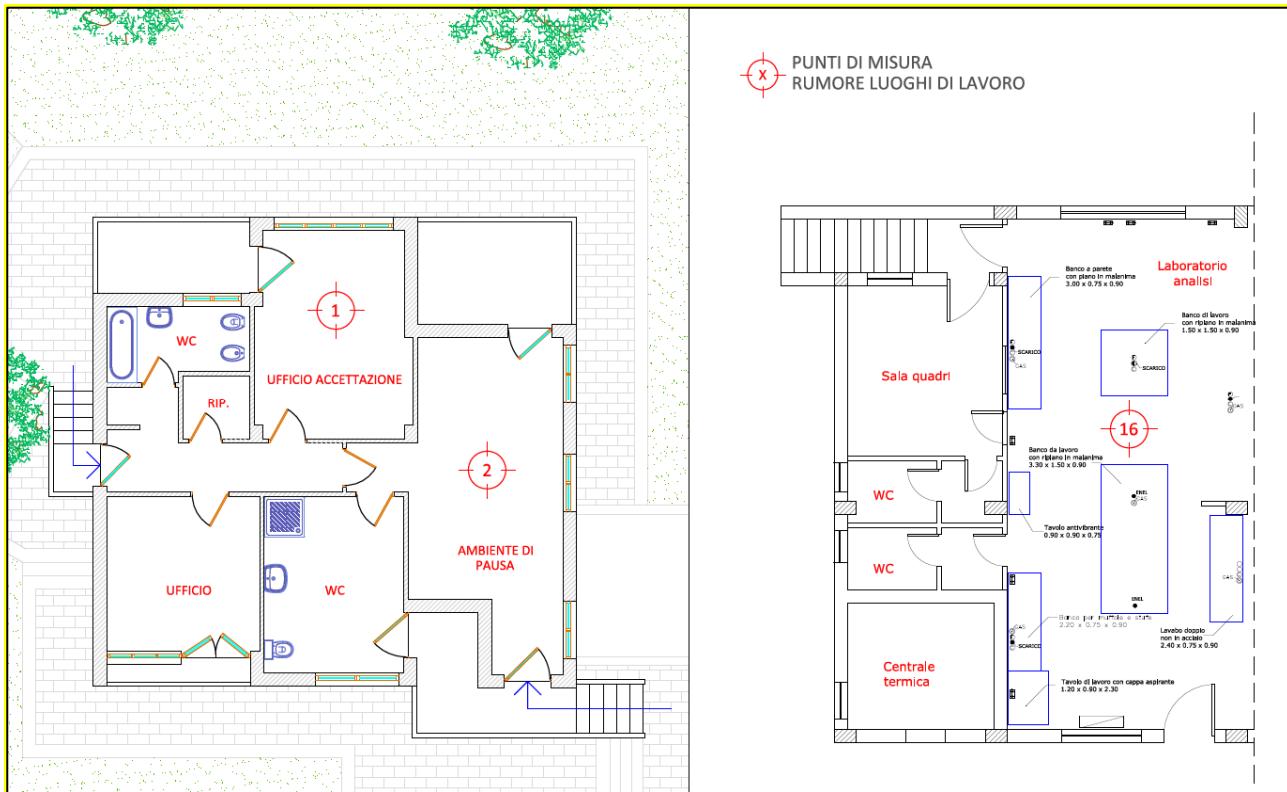

Posizione	Postazione di lavoro/Attrezzatura	Tipo di rumore*	Tempo di misura (min)	L_{eq}	L_{Peak}	Eventi	Presenza di
				$dB(A) + u_{Leq}$	$dB(C) + U_{picco}$	Impulsivi vibrazioni	
1	Ufficio accettazione	S	3	47,00	78,72	NO	NO
2	Ambiente di pausa	S	3	46,35	76,52	NO	NO
3	Primo sollevamento	C	3	75,57	91,02	NO	NO
4	Sgrigliatore	C	3	64,54	93,02	NO	NO
5	Controllo e avviamento dissabbiatore	C	3	89,47	106,02	NO	NO
6	Vasca di equalizzazione (secondo sollevamento)	F	3	64,63	87,42	NO	NO
7	Impianto biologico	F	3	66,37	87,32	NO	NO
8	Sedimentatore secondario	S	3	57,04	81,52	NO	NO
9	Vasca di scarico	S	3	66,57	91,32	NO	NO
10	Sedimentatore primario	S	3	56,77	76,52	NO	NO
11	Chimico-fisico on line	S	3	71,09	89,42	NO	NO
12	Silos calce	C	3	80,74	94,82	NO	NO
13	Nastropressa Teknofanghi	C	3	77,03	92,12	NO	NO
14	Nastropressa Sernagiotto	C	3	77,64	110,92	NO	NO
15	Ispezzitore	C	3	67,45	86,82	NO	NO
16	Centro ambiente laboratorio analisi	S	3	61,86	90,12	NO	NO
17	Compressore BALMA - MODULO E18.5 RSE	C	3	81,30	103,82	NO	NO
18	Impianto chimico-fisico	F	3	74,70	95,52	NO	NO